

dne **16. 5. 2025** od **7:30** do **12:00** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:**Doloplazy (okres Olomouc)**

č. p. 93

Přerov (okres Přerov)část obce **Přerov XIII-Penčice**

č. p. 158

č. ev. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 46, 47, 49, 54, 56, 62, 65, 75, 81, 101, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 116, 118, 120, 142

Dražka: č. o. 1-10, 10a, 11, 12, 13, 17, 19**K Buku:** č. o. 2**K Lesu:** č. o. 2, 3, 4**Ke Koupališti:** č. o. 2, 4**Lipňanská:** č. o. 1-13, 15-19, 21, 23, 25, 27**Na Vrchu:** č. o. 4-15, 18-23**Rohová:** č. o. 1, 2, 2b, 4, 12, 14**Tršická:** č. o. 1-10, 10a, 11, 11b, 12, 13, 14, 15, 15a, 16-22, 24, 26-39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55**U Kostela:** č. o. 1, 3, 4, 5, 7, 8**U Potoka:** č. o. 1**V Kótě:** č. o. 2-9**Ve Svahu:** č. o. 1, 2kat. území **Penčice** (kód **719056**): **parcelní č.** 13, 52, 58, 133/1, 176/1, 194/1, 198, 208, 346, 351, 367kat. území **Penčičky** (kód **719064**): **parcelní č.** 57, 84/2, 161, 180/4, 191/1, 192, 216/2**Tršice (okres Olomouc)**

č. p. 1-19, 21-39, 41-64, 66-77, 79-91, 93-108, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 126-134, 137, 138, 139, 141-146, 148, 149, 150, 152-163, 166-172, 174-180, 182-188, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199-211, 213-236, 238-252, 254-265, 267-314, 316-332, 334-338, 340, 341, 343, 344, 345, 347, 348,

UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Šťávy** (www.bezstavy.cz).

349, 350, 352-357, 361, 364, 367, 368, 369, 370, 376, 378, 379, 380, 382, 383, 385, 386, 387, 392, 448, 463, 487, 518

č. ev. 1, 4, 6, 14, 17, 32

kat. území **Tršice** (kód **768871**): **parcelní č.** 5/2, 88, 117/7, 124/5, 132, 135/4, 177, 185/4, 188/3, 261/2, 467/3, 496/6, 498/3, 526, 536/12, 612, 750/62, 750/65, 750/69, 750/73, 750/76, 750/82, 750/84, 750/85, 750/86, 803/2, 835/1, 877/3, 942/13, 951, 952/18, 953/2, 956/3, 967/4, 992/2, 1010/3, 1016/7, 1016/29, 1016/30, 1016/31, 1016/32, 1016/34, 1016/35, 1016/37, 1016/38, 1016/40, 1016/41, 1016/42, 1016/43, 1016/54, 1052/5, 1075/1, 1075/4, 1075/5, 1227, 1233/1, 1239/2, 1265/2, 1297, 1344/4, 1405, 1448, 1449

Zábeštní Lhota (okres Přerov)

č. p. 1, 2, 3, 4, 6-11, 13, 14, 15, 17-22, 24-33, 35, 36, 37, 40-45, 47, 48, 49, 50, 53-78, 80, 82, 87

č. ev. 14, 17, 34

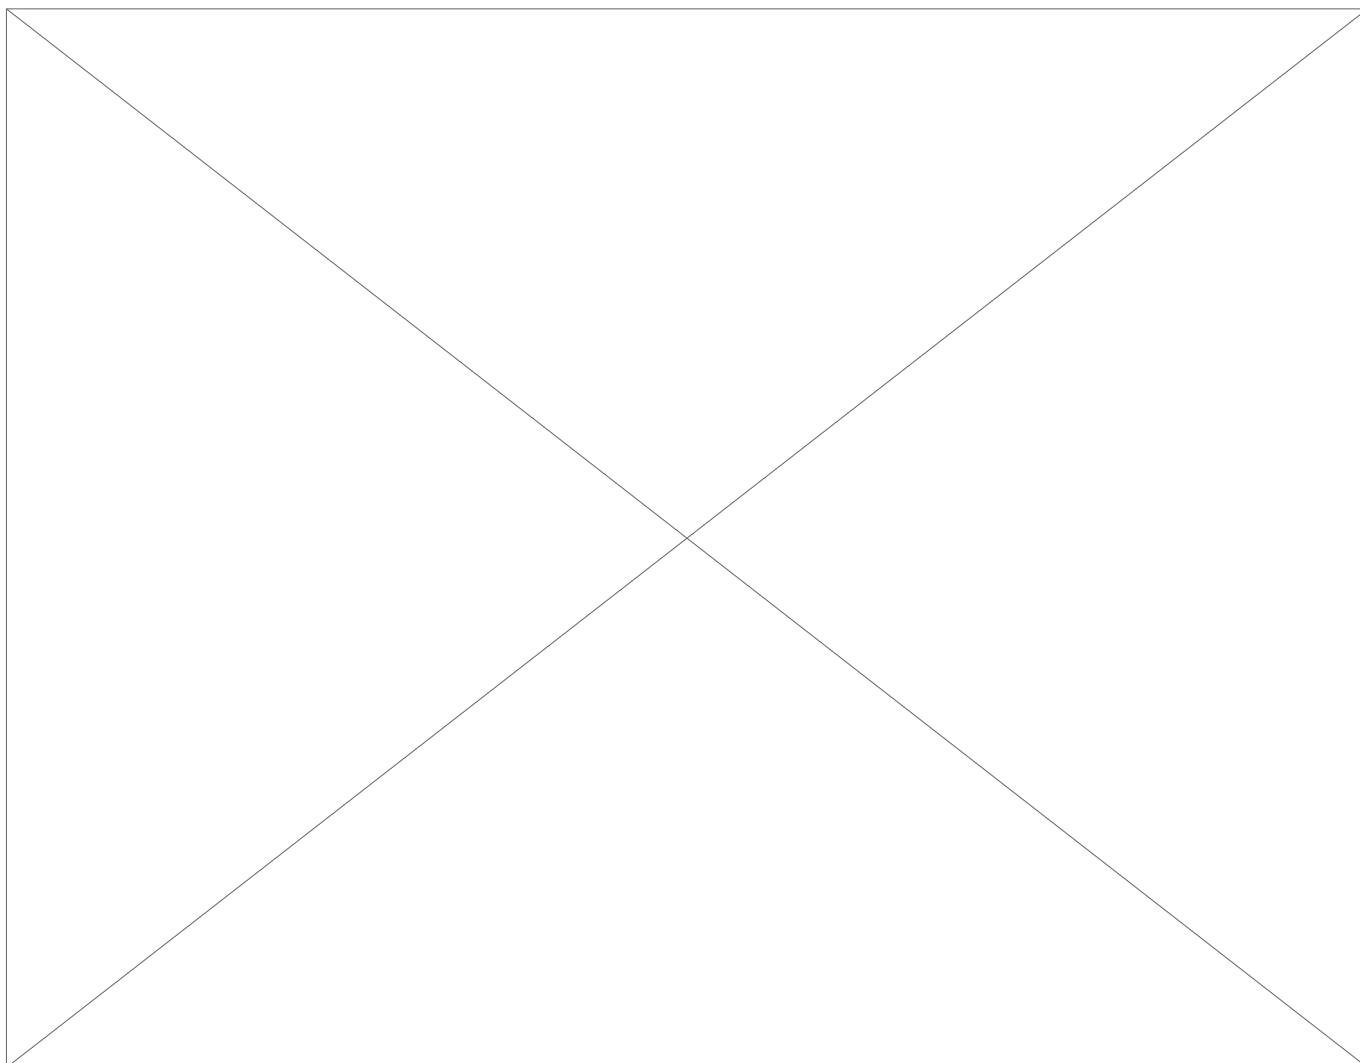
kat. území **Zábeštní Lhota** (kód **789054**): **parcelní č.** 57/1, 133, 159/2, 164, 226, 227, 227/25, 227/26, 227/27, 227/28, 227/29, 456, 471/2

kat. území **Troubelice** (kód **768669**): **parcelní č.** 1076

UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušeni dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

dne **16. 5. 2025** od **7:30** do **12:00** hodin

**POZNÁMKA:**

Plánované přerušení dodávek elektřiny zasahuje více územních celků, mapový podklad se proto z důvodu přehlednosti a rozlišení negeneruje.

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: hmcbebp (Obec Doloplazy)
IDDS: etwb5sh (Statutární město Přerov)
IDDS: wsvbawp (Obec Tršice)
IDDS: gfsbzmt (Obec Zábeštní Lhota)
IDDS: x9ebzsq (Obec Troubelice)
